


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

СУХА БАЛКА

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
ЧАО «СУХА БАЛКА»


Мякушин Н.В.
«___» _____ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ЧАО «СУХА БАЛКА»

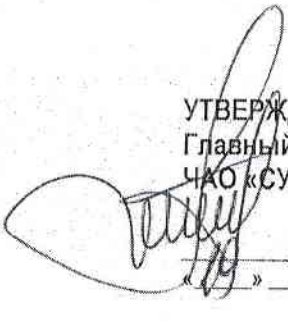
Пильтек И.В.
«___» _____ 2022г.

Акт дефектов

Шахта «Юбилейная»

Уч. № 15

Основание: капитальный ремонт эл. двигателя ВАО4-560-LA4P8-48 800(P-800 кВт U-6000В In-84.5A n-1500 об/мин m-4000 кг.) инв. № 86247

Составлен комиссией:


Председатель комиссии: Главный энергетик
Члены комиссии: Начальник участка №15
Энергетик участка №15

Писарев А.В.
Кузьменко М.И.
Наконечный Д.О.

№ п/п	Наименование работ	ед изм	к-во	Примечание
1	Разборка и дефектовка эл. двигателя	шт	1	
2	Вымотка статора эл. двигателя	шт	60	
3	Обжиг секций эл. двигателя	шт	60	
4	Ремонт (изготовление) секций	шт	60	
5	Ремонт активной стали статора	компл	1	
6	Замена подшипников ротора	шт	3	
7	Укладка секций статора	шт	60	
8	Пайка схемы	шт	1	
9	Изолировка схемы	шт	1	
10	Запекание статорной изоляции	ч/см	24	
11	Пооперационные испытания технол. процесса	ч/см	8	
12	Покрытие обмотки статора изоляционной эмалью	ч/см	0,5	
13	Ремонт кожуха вентилятора	шт	1	
14	Сборка эл. двигателя	шт	1	
15	Наружная покраска эл. двигателя	ч/см	1	

Дата ввода в эксплуатацию - 08.08.2005
Остаточная стоимость - 0 грн.

Главный энергетик
Начальник участка №15
Энергетик участка №15

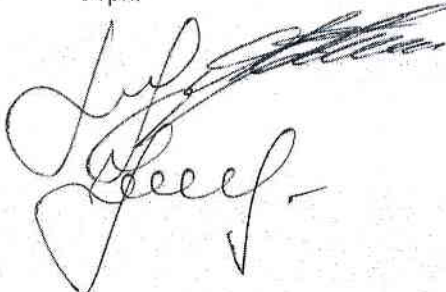

Писарев А.В.
Кузьменко М.И.
Наконечный Д.О.